


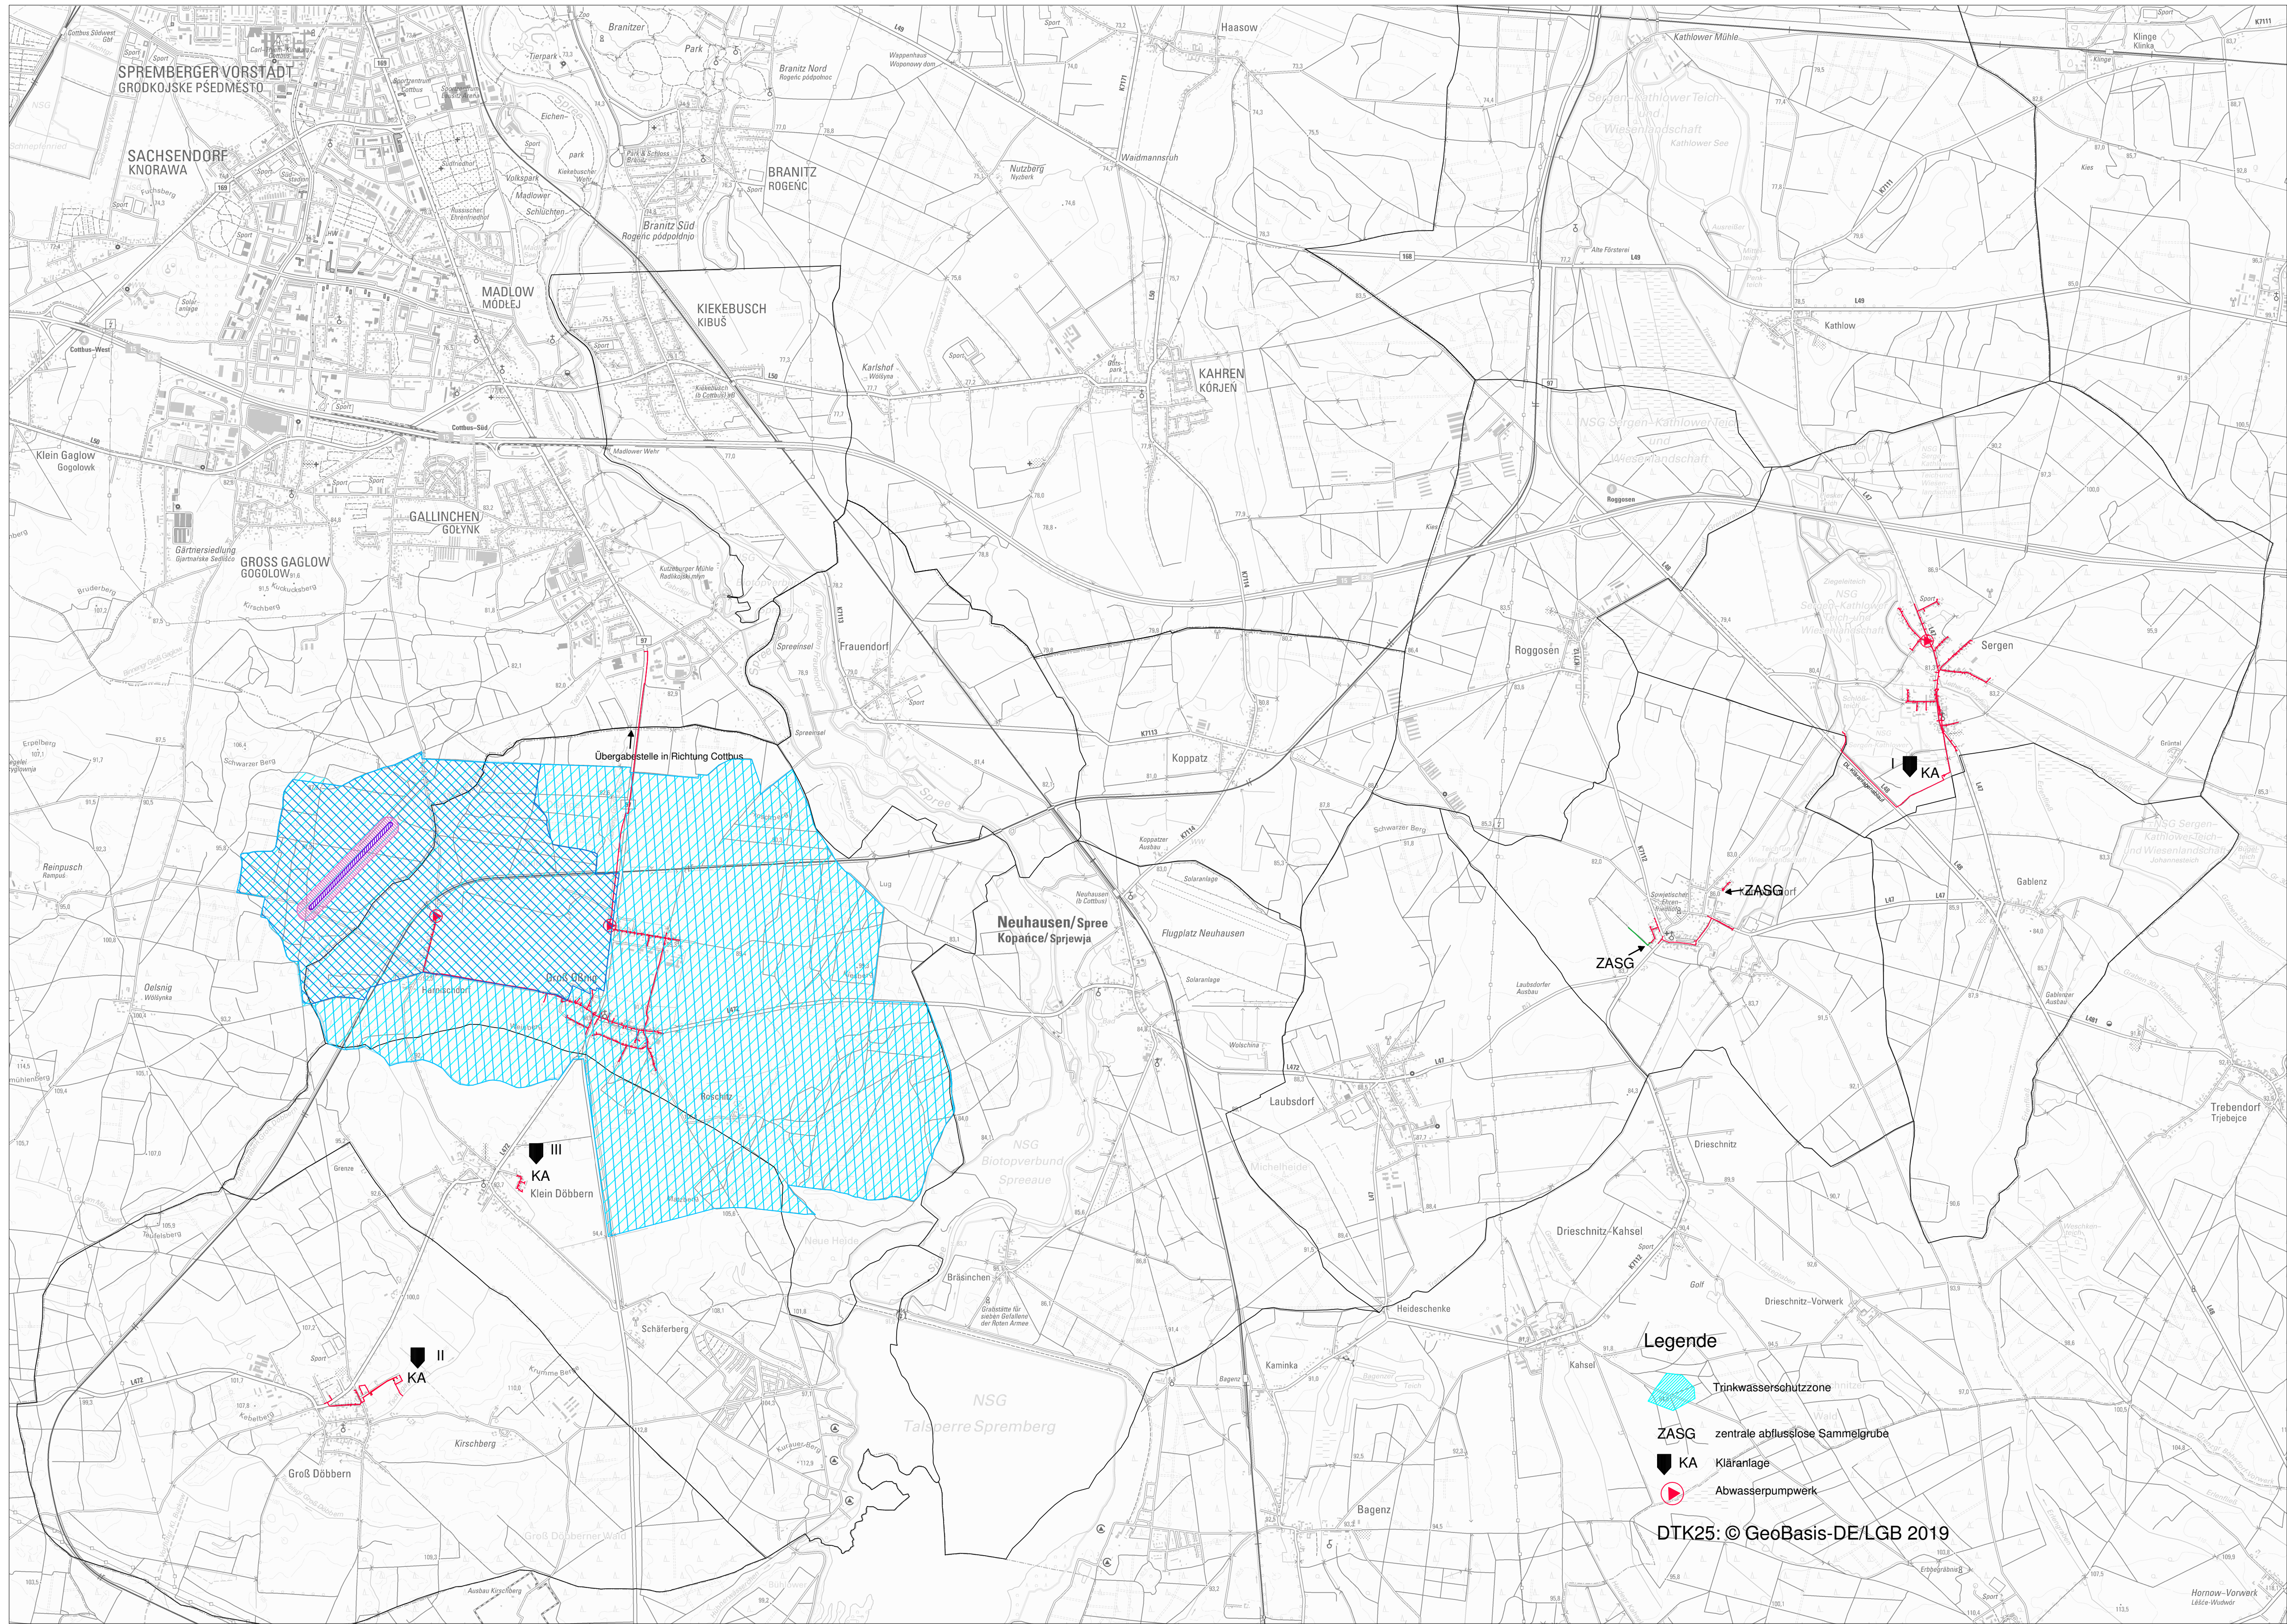

Legende

- Trinkwasserschutzzone
- ZASG zentrale abflusslose Sammelgrube
- KA Kläranlage
- Abwasserpumpwerk

DTK25: © GeoBasis-DE/LGB 2019

Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Neuhausen/Spree
Übersichtsplan Abwasserentsorgung Bestand

Blatt: Anlage 1

LAUSITZER WASSER LWG
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG
Bismarck Straße 19-21 • 03046 Cottbus
Tel.: (0355) 350 - 0 Fax: (0355) 350 - 1109
e-mail: info@lwgnet.de

- Regenwasserleitung
- Schmutzwasserleitung
- Schmutzwasser DRL
- Schmutzwasser Vakuum
- Mischwasserleitung
- Trinkwasserleitung
- Steuerkabel
- Leitung außer Betrieb

Lagebezug: ETRS 89
Höhenbezug: DHHN 92
Maßstab: 1:25000
Plan-Status: Bestand
Bearbeiter:
Leitungsbestand vom: 10.09.2019

